

Mit Sicherheit in guten Händen!



## Anlagensicherheits-Report 2022


# Aufzugsanlagen



- Aufzugsanlagen werden durch **Personen** genutzt, denen **keine technische Befähigung** unterstellt werden darf (Kinder, ältere Personen, ...).
- Der **Nutzer** von Personenaufzügen hat **keine Möglichkeit** in das Transportgeschehen **eingzugreifen** (absolute Sicherheit und Verlässlichkeit erforderlich).
- **Plakettenpflicht** seit 1. Juni 2015 (Monat und Jahr weist auf die nächste Prüfung hin).
- Nachrüstung von **Zweiwege-Kommunikationssystemen** für Bestandsanlagen war bis **31. Dezember 2020** Pflicht.
- **Verantwortungsvolle Betreiber** sorgen für Sicherheit und Verfügbarkeit ihrer Anlagen. Dazu ist eine **regelmäßige Wartung** und **unabhängige Prüfung** unabdingbar.


# Mängelstatistik Aufzugsanlagen

## Mängel an Aufzugsanlagen im Jahr 2021

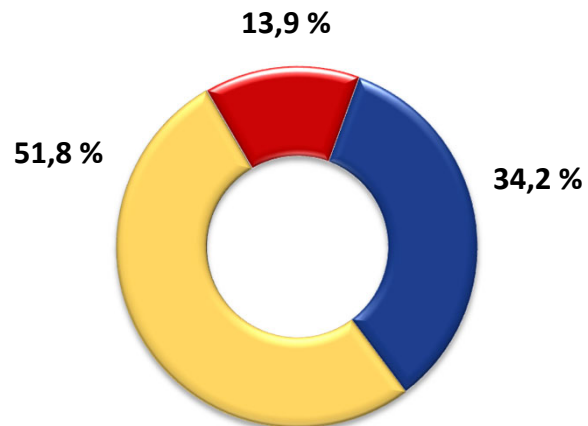

- mängelfrei
- geringfügige Mängel
- sicherheitserhebliche und gefährliche Mängel

- geringfügige Mängel
- sicherheitserhebliche und gefährliche Mängel

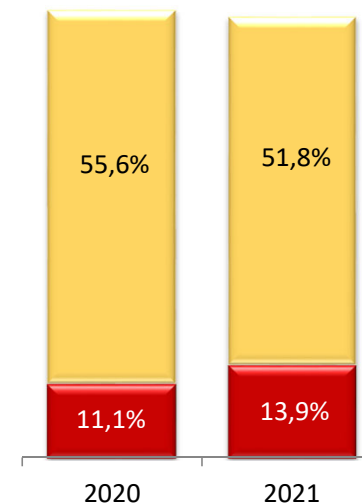

# Dampf- und drucktechnische Anlagen





- Drucktechnische Anlagen:
  - Druckgasanlagen
  - Dampfkessel bspw. in Bäckereien, Brauereien oder Kraftwerken
  - Biogasanlagen
  - Druckbehälter für Flüssiggas
  - Gasflaschen für Campingausrüstung
- Gefahrenpotential:
  - Explosionsgefährdung
  - Druckgefährdung (plötzliches Freisetzen von Energie)



# Mängelstatistik Druckanlagen

## Mängel an dampf- und drucktechnischen Anlagen im Jahr 2021

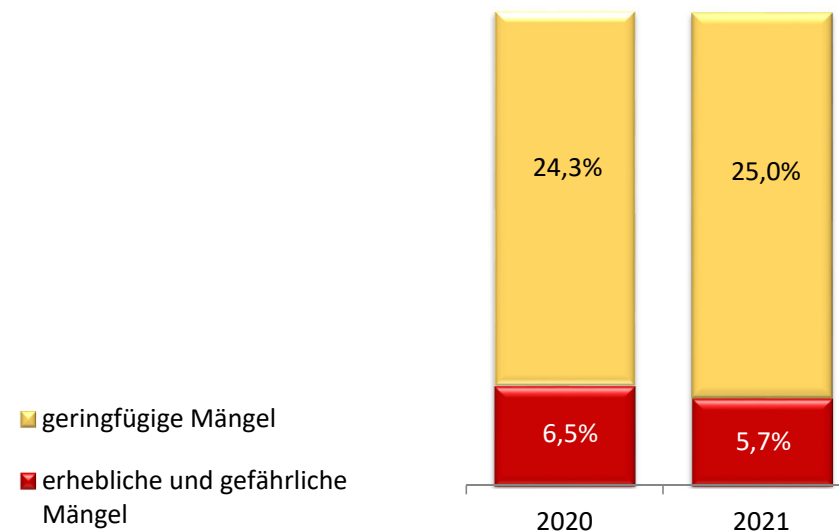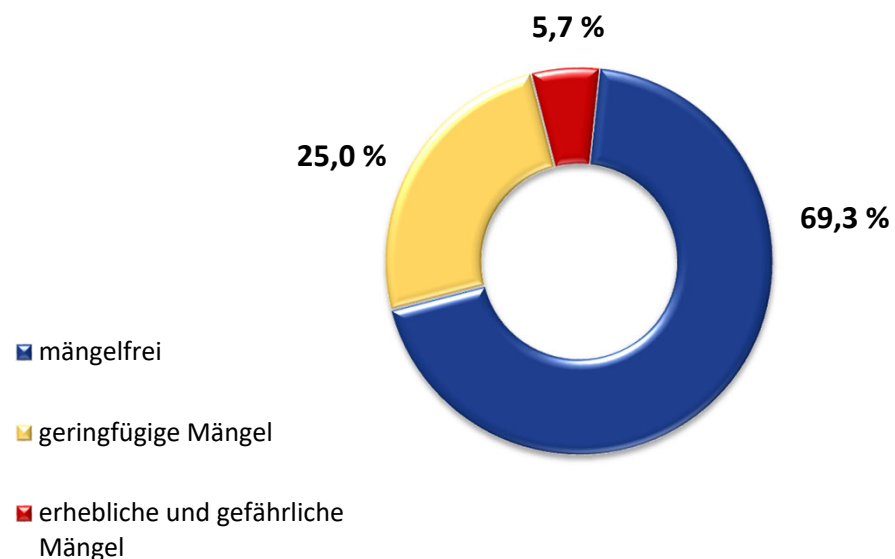



# Ex-Anlagen



- Anlagen in brand- und explosionsgefährdeten Bereichen (EX-Anlagen):
  - Tankstellen
  - Füll- und Abfüllanlagen
  - Lageranlagen
  - nicht erlaubnisbedürftige Ex-Anlagen z.B.: Anlagen mit Gefahr von Staubexplosion (Aufbereitungsanlagen von organischen Stoffen, Sägewerke, Biomasseverwertungsanlagen) oder Anlagen mit Gefährdung Gasexplosion (Biogasanlagen, Farbgebungsanlagen in Lackierereien, Chemieanlagen)
- Gefahrenpotential:
  - Explosionsgefährdung
  - Brandgefahr



# Mängelstatistik Ex-Anlagen

Mängel an Anlagen in brand- und explosionsgefährdeten Bereichen (EX-Anlagen) im Jahr 2021

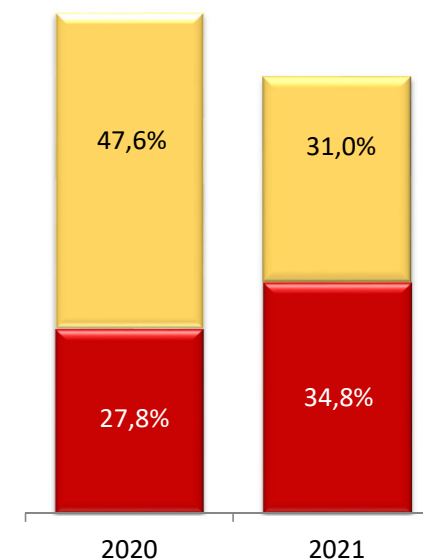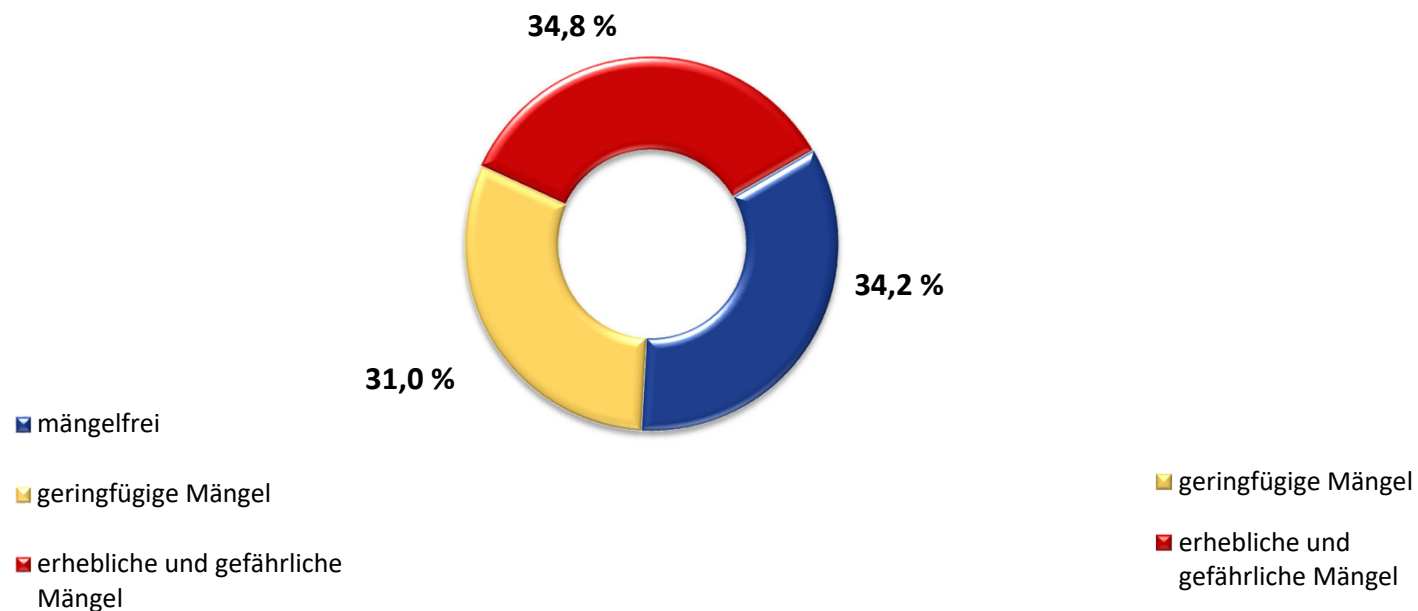



# Pressefotos

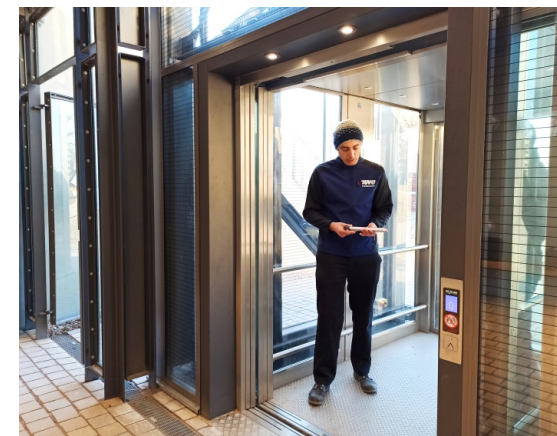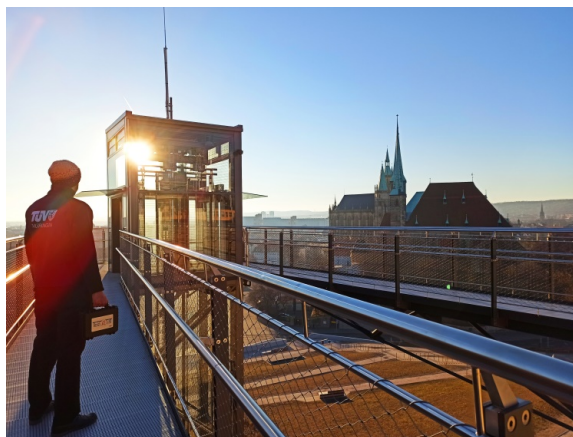



## Weiterführende Links

- Weiterführende Presse-Informationen:
  - [TÜV Thüringen Anlagensicherheits-Report 2022: tuev-thueringen.de/anlagensicherheits-report-2022/](https://tuev-thueringen.de/anlagensicherheits-report-2022/)
  - [Pressemitteilung zum bundesweiten Anlagensicherheits-Report](#)
  - [Bundesweiter Anlagensicherheits-Report auf technische-ueberwachung.de](https://technische-ueberwachung.de)
  - [TÜV Thüringen prüft Sicherheit von Wasserstofftankstellen Made in Nordhausen](#)
  - [Gefahren auf der Rolltreppe: Fahrtreppen sind kein Spielplatz – Abstand ist nicht nur in Corona-Zeiten wichtig](#)

